

## AUDITORIA CÍVICA DA SAÚDE – ETAPA FINAL

Nos dias 27 e 28 de agosto de 2015, os auditores cívicos, com o apoio da Força Sindical e a orientação do Instituto de Fiscalização e Controle – IFC, realizaram a etapa final do projeto de acompanhamento da saúde básica no município São José dos Pinhais, Paraná. Nessa etapa foram visitadas 25 unidades de saúde no município.

Foram verificadas a correção de todos os problemas apontados na primeira auditoria cívica, realizada em outubro de 2014. A evolução positiva da situação foi observada na maioria dos postos visitados. Houve por parte dos gestores um esforço para a correção dos problemas apontados. Como resultado há um serviço de saúde que atende melhor a população. Foram apresentados aos auditores vários projetos de reforma/ampliação e de construção de novas unidades. Com novas instalações haverá a correção dos problemas estruturais apresentados. É importante que, mais uma vez, os cidadãos acompanhem o andamento dos processos de perto, buscando saber quais as próximas etapas que precisam ser vencidas e quais os seus prazos. Com essa participação a cidade ganha.

Apesar dessa ser a última etapa do projeto iniciado em 2014, o que fará mudar a história do município de São José dos Pinhais será uma participação cidadã, a partir da experiência adquirida no projeto, na qual todos sabem dos seus direitos e assumem suas responsabilidades.

A seguir são listados os achados de 2014 e a situação deles no primeiro retorno, realizado em abril de 2015, e no segundo retorno, realizado agora.

### CAMPINA DO TAQUARAL

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Campina do Taquaral	Unidade não possui recepção/sala de espera adequadas, necessita ampliação.	120 dias	Pendente	Pendente*

Campina do Taquaral	Sala de Acolhimento e consultório de enfermagem são muito pequenos para o tamanho da demanda; falta vestuário.	120 dias	Pendente	Pendente*
Campina do Taquaral	Sala de vacina está funcionando juntamente com a sala de procedimentos, necessita fazer separação para um melhor atendimento dos usuários.	120 dias	Pendente	Pendente*
Campina do Taquaral	Sala de vacina não possui ar-condicionado (ou sistema que promova a ventilação do ar)	30 dias	Pendente	Pendente
Campina do Taquaral	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente	Resolvido
Campina do Taquaral	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Campina do Taquaral	Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido.	30 dias	Pendente	Resolvido
Campina do Taquaral	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza	60 dias	Pendente	Pendente*
Campina do Taquaral	Unidade não possui sala de esterilização	90 dias	Pendente	Pendente*
Campina do Taquaral	Na geladeira de insulina não pode haver presença de alimentos que são consumidos pelos profissionais; devem ser acondicionados em geladeiras diferentes (por questões sanitárias e técnicas)	30 dias	Pendente	Resolvido
Campina do Taquaral	Unidade não possui sala de expurgo.	90 dias	Pendente	Pendente*
Campina do Taquaral	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;	60 dias	Pendente	Resolvido
Campina do Taquaral	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Pendente	Resolvido
Campina do Taquaral	Unidade não possui extintores de incêndio suficientes	30 dias	Pendente	Resolvido
Campina do Taquaral	Na Unidade faltam alguns equipamentos necessários para um melhor atendimento aos usuários: máquina de xérox; porta-arquivos; mesa para escritório; mesa ginecológica; oxímetro de pulso; ventiladores/ar-condicionado; fotopolimerizador; insumos de procedimentos odontológicos;	90 dias	Pendente	Resolvido
Campina do Taquaral	A Unidade não possui máquina de lavar por isso a funcionária executa lavagem à mão.	30 dias	Pendente	Resolvido
Campina do Taquaral	Falta instalar acesso à internet na Unidade	60 dias	Pendente	Resolvido
Campina do Taquaral	Não possui escala de profissionais visível.	30 dias	Pendente	Resolvido

**OBS: Verificou-se que Unidade não funciona em imóvel próprio da prefeitura, o que dificulta a ampliação quando se trata de imóvel alugado / cedido. Unidade necessita de ampliação urgente pois a atual estrutura não suporta a demanda da região.**

Abril/2015 - Segundo auditores, há muitas infiltrações na Unidade. Recomenda-se a interdição do posto por falta de estrutura básica para o bom funcionamento.

\* Agosto/2015 - a unidade possui projeto de reforma licitado e com recurso para iniciar a obra em 90 dias.

### AFONSO PENA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Afonso Pena	Unidade não possui sede própria, funcionando em imóvel alugado. O espaço é grande e precisa passar por reformas para se adequar à grande demanda <i>URGENTEMENTE</i> .	120 dias	Pendente*	Resolvido
Afonso Pena	Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Afonso Pena	<b>Unidade não possui Farmácia de distribuição de medicamentos básicos, serviço funciona em outro local.</b>	<b>60 dias</b>	Resolvido	Resolvido
Afonso Pena	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes na recepção.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Afonso Pena	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente	Resolvido
Afonso Pena	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Afonso Pena	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes.	60 dias	Pendente	Resolvido
Afonso Pena	Unidade não possui extintores de incêndio suficientes.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Afonso Pena	Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Resolvido	Resolvido
Afonso Pena	Geladeira de insulina fica na sala de espera podendo ser acessada por qualquer pessoa que esteja no local; deve ser transferida para local restrito imediatamente.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Afonso Pena	Os aparelhos de PA não são aferidos pela prefeitura, sendo todos eles substituídos periodicamente. Necessita contratar empresa de aferição para se evitar gastos com aparelhos novos em tempo tão curto de uso.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Afonso Pena	Falta na Unidade lista de Demanda Reprimida por especialidade	60 dias	Resolvido	Resolvido
Afonso Pena	Na Unidade falta balança de 200kg	60 dias	Resolvido	Resolvido
<p><b>Situação identificada inicialmente: A Unidade não possui sede própria e funciona em um imóvel alugado, logo o espaço e a disposição dos cômodos não atende às necessidades de uma unidade básica de saúde. A deficiência estrutural é evidente e isso dificulta o trabalho dos profissionais.</b></p>				
<p>*Abril/2015 - De acordo com informações da SMS esta unidade será transferida para sede própria ainda este mês.</p>				
<p>Agosto/2015 – em funcionamento na sede própria.</p>				

## MARTINÓPOLIS

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Martinópolis	Unidade não possui recepção adequada, necessita de reformas. O sistema de distribuição e de senhas é confuso e sem supervisão.	120 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Necessita substituir alguns móveis por tempo de uso	90	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza	60 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Há muita fiação elétrica exposta colocando em risco os profissionais e usuários.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido*	Resolvido
Martinópolis	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados; não possui escala de profissionais visível.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Há algumas rachaduras nas paredes e infiltração.	90 dias	Pendente*	Resolvido
Martinópolis	Na farmácia faltam cortinas que impeçam a incidência do sol diretamente sobre medicamentos.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Em toda a Unidade faltam algumas lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Há bebedouro novo na Unidade que precisa ser instalado.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Há muitas rachaduras e infiltrações na Unidade, necessita de reforma estrutural.	90 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Na Unidade faltam muitos equipamentos básicos para atendimento à população tais como: 01 computador; ar-condicionados; balança de 200kg.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Faltam materiais de limpeza/higiene pessoal.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Martinópolis	Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos	30 dias	Resolvido	Resolvido

### VENEZA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Veneza	A estrutura é limitada e necessita de ampliação visto que o terreno da Unidade é amplo.	120 dias	Pendente*	Pendente*
Veneza	Unidade não possui consultório com banheiro	90 dias	Pendente	Pendente*
Veneza	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados; não possui recipiente para lixo hospitalar; não possui escala de profissionais visível.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Veneza	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Veneza	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Resolvido	Resolvido
Veneza	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido*	Resolvido
Veneza	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Resolvido*	Resolvido
Veneza	Sanitários necessitam de porta-papel, sabonete líquido, álcool em gel. Não possuem tampas nos ralos.	30 dias	Pendente	Resolvido
Veneza	Segundo responsável pela Unidade, a demanda é grande, o espaço físico é pequeno e o número de profissionais é insuficiente para o bom atendimento.	120 dias	Pendente	Pendente*
Veneza	Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar (transporte)	120 dias	Resolvido	Resolvido
Veneza	Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos.	30 dias	Resolvido	Resolvido
* Projeto aprovado com licitação realizada. Aguardando início das obras.				
Novas observações: porta da entrada está enferrujada e o piso está desgastado precisando ser substituído.				

### CENTRAL

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Central	Unidade não possui recepção e sala de espera adequada necessita de reformas. Há muito mofo, infiltração e rachaduras; incidência de cupim no forro.	120 dias	Pendente	Pendente*
Central	A Unidade necessita de reformas estruturais urgentes.	120 dias	Pendente	Pendente*
Central	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Central	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Central	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes.	60 dias	Pendente	Resolvido
Central	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Central	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente	Pendente
Central	Na Unidade faltam medicamentos básicos para atendimento à população.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Central	Falta identificação nos materiais a serem descartados	30 dias	Resolvido	Resolvido
Central	Há amostras de medicamentos alocados diretamente no chão, o que contraria normas vigentes.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Central	Há arquivos na área do expurgo.	30 dias	Pendente	Pendente*
Central	Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar (transporte)	120 dias	Resolvido	Resolvido
Central	Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Central	Faltam equipamentos de EPI para o pessoal de serviços gerais	30 dias	Resolvido	Resolvido
Central	Para um melhor atendimento, faz-se necessária a aquisição de 02 computadores, ar-condicionados, substituir arquivos.	90 dias	Resolvido	Resolvido
<b>Situação identificada inicialmente: Estrutura antiga e necessitando reformas urgentes.</b>				
* Agosto/2015 - a unidade possui projeto de reforma em fase de licitação.				
<b>Novas observações:</b>				
Equipe de ACS incompleta, necessidade de mais 3 profissionais				

O bebedouro funciona parcialmente	
Falta lixeira na recepção	
Calçada foi danificada por obra (SANEPAR ou telefônica) e não foi arrumada	

### BORDA DO CAMPO

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Borda do Campo	Unidade não possui recepção e sala de espera adequadas, necessita de reformas.	120 dias	Resolvido	Resolvido
Borda do Campo	Na farmácia faltam cortinas, pois há incidência do sol diretamente sobre os medicamentos.	30 dias	Pendente	Resolvido
Borda do Campo	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza. Lixo é jogado nos fundos da Unidade.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Borda do Campo	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Borda do Campo	Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos.	60 dias	Pendente	Resolvido
Borda do Campo	Há muita fiação elétrica exposta colocando em risco os profissionais e usuários.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Borda do Campo	Unidade precisa de um almoxarifado, evitando assim que caixas de insumos fiquem nos corredores.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Borda do Campo	Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Pendente	Resolvido
Borda do Campo	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente	Resolvido
Borda do Campo	Sala de vacina não possui ar-condicionado/ ventiladores	60 dias	Pendente	Resolvido
Borda do Campo	Banheiros não estão equipados adequadamente (falta porta-papel, sabonete líquido, lixeiras com pedal, etc)	30 dias	Resolvido	Resolvido
Borda do Campo	Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar (transporte)	120 dias	Resolvido	Resolvido
Borda do Campo	Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Borda do Campo	Em toda a Unidade faltam ares-condicionados	60 dias	Pendente	Resolvido

### SÃO MARCOS

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
São Marcos	Unidade não possui espaço arejado, necessitando de reformas estruturais.	120 dias	Resolvido	Resolvido
São Marcos	Falta consultório com banheiro na Unidade	120 dias	Resolvido	Resolvido
São Marcos	Unidade não possui espaço insuficiente para a atividade profissional.	120 dias	Resolvido	Resolvido
São Marcos	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito.	60 dias	Resolvido	Resolvido
São Marcos	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido	Resolvido
São Marcos	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Resolvido	Resolvido
São Marcos	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
São Marcos	Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos.	60 dias	Pendente	Pendente
São Marcos	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido	Resolvido*
São Marcos	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente	Resolvido*
São Marcos	Banheiros não estão equipados adequadamente (falta porta-papel, sabonete líquido, lixeiras com pedal, etc)	30 dias	Resolvido	Resolvido
São Marcos	Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar (transporte)	120 dias	Pendente	Pendente
São Marcos	Falta organização dos materiais de limpeza bem como de medicamentos.	30 dias	Resolvido	Resolvido
*Agosto/2015 – expectativa de instalação ares condicionados na próxima semana				
<b>Novas observações:</b>				
Portão com degrau sem acesso para cadeirantes				
Centro de atendimento sem placa de identificação				



## GUATUPÊ

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Guatupê	Há sanitário interditado por problemas no saneamento básico	30 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	O abrigo para resíduos sólidos e depósito para material de limpeza faltam prateleiras.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Bebedouros não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Em algumas salas faltam cortinas/persianas a fim de impedir a incidência do sol	30 dias	Pendente	Resolvido
Guatupê	Necessita substituir muitos armários que estão em péssimo estado de conservação.	90 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Há fechaduras quebradas, pias inadequadas, sanitário interditado.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Unidade não possui ACD para auxiliar no atendimento dos odontólogos	90 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Falta planejamento por parte da SMS quanto ao deslocamento das equipes para atendimento domiciliar (transporte)	120 dias	Resolvido	Resolvido
Guatupê	Falta organização dos materiais de limpeza bem e medicamentos.	30 dias	Resolvido	Resolvido
<b>Novas observações</b>				
O banheiro do consultório número 5 está interditado e sendo utilizado como depósito				
Ainda falta ACD para completar o quadro				

### COTIA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Cotia	02 consultórios médicos sem identificação nas portas	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cotia	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cotia	Não possui cortina que impeça a incidência do sol sobre os medicamentos na farmácia	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cotia	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido*	Resolvido
Cotia	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Cotia	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cotia	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cotia	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Resolvido	Resolvido
Cotia	Unidade não possui extintores de incêndio	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cotia	Há uma equipe funcionando na Unidade, porém, além do espaço que é insuficiente, a unidade não possui AGENTES DE SAÚDE.	120 dias	Pendente	Pendente
<b>OBSERVAÇÕES: É urgente contratação de ACS para a unidade</b>				

### RIACHO DOCE

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Riacho Doce	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente	Resolvido
Riacho Doce	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente	Pendente
Riacho Doce	Não possui sala de Acolhimento	60 dias	Resolvido	Resolvido
Riacho Doce	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Riacho Doce	Necessita realizar pintura na Unidade	30 dias	Nova pendência	Pendente
Agosto / 2015 – instalação do ar condicionado, pintura e ampliação da unidade previstas, porém sem data determinada - faltam tampos nos vasos dos banheiros, coordenador explicou que são furtados assim que instalados.				

### IPÊ

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Ipê	Recepção considerada pequena e inadequada	60 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente	Resolvido
Ipê	Não possui cortina que impeça a incidência do sol sobre os medicamentos na farmácia	30 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Sala de Acolhimento não atende demanda	60 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Unidade não possui extintores de incêndio	30 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Abrigo para resíduos sólidos fora dos padrões recomendados	60 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Faltam mais de 12 medicamentos citados na cesta básica de medicamentos.	30 dias	Pendente	Resolvido
Ipê	Farmácia desorganizada não atendendo padrões do Ministério da Saúde	60 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Unidade possui 3 Odontólogos, porém não atendem ESF	30 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Falta Otoscópio	60 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Falta Oftalmonoscópio	60 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Falta Balança Eletrônica Adulto	60 dias	Resolvido	Resolvido
Ipê	Falta Álcool	30 dias	Pendente	Resolvido
Ipê	Falta material de limpeza	30 dias	Pendente	Resolvido

### CRISTAL

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Cristal	Recepção considerada inadequada, pequena com assentos ruins	30 dias	Pendente	Pendente
Cristal	Sala de acolhimento pequena e inadequada	60 dias	Pendente	Pendente
Cristal	Consultórios não possuem ventilação e pequenos	60 dias	Resolvido	Resolvido
Cristal	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente	Pendente
Cristal	Não possui sala de procedimentos	120 dias	Pendente	Pendente
Cristal	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º e foi considerada muito pequena.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Cristal	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cristal	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cristal	Não possui Sala de Reuniões	120 dias	Pendente	Pendente
Cristal	Banheiro para profissionais fora dos padrões	60 dias	Pendente	Pendente
Cristal	Não possui abrigo para resíduos sólidos	120 dias	Pendente	Pendente
Cristal	Deposito de material de limpeza muito desorganizado	30 dias	Pendente	Resolvido
Cristal	Bebedouro com defeito	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cristal	Unidade possui duas equipes ESF, porém apenas um odontólogo	120 dias	Resolvido	Resolvido
<b>OBSERVAÇÕES: A Unidade possui sede própria e não atende às necessidades de uma unidade básica de saúde. A deficiência estrutural é evidente e isso dificulta o trabalho dos profissionais.</b>				
<b>* Projeto para reforma e ampliação em fase de aprovação.</b>				
Agosto/2015 – Apesar da reforma ainda não ter ocorrido, a nova coordenadora melhorou a organização da unidade.				

### CAIC

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
CAIC	Sala de acolhimento pequena e inadequada	60 dias	Resolvido	Resolvido
CAIC	Consultórios não possuem ventilação e foram considerados pequenos	60 dias	Resolvido	Resolvido
CAIC	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente	Resolvido
CAIC	Sala de Curativo considera Ruim	60 dias	Resolvido	Resolvido
CAIC	Sala de Vacina considerada Ruim	60 dias	Resolvido	Resolvido
CAIC	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º e foi considerada muito pequena	60 dias	Resolvido	Resolvido
CAIC	Sanitários para usuários considerado ruins	60 dias	Resolvido	Resolvido
CAIC	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
CAIC	Não possui rampa de acesso	60 dias	Pendente	Resolvido
CAIC	Os espaços não são arejados e claros	120 dias	Resolvido	Resolvido
CAIC	Necessita de pintura	30 dias	Nova pendência	Resolvido
<p><b>Situação identificada inicialmente: Unidade é antiga e funciona junto com uma unidade Escolar; apresenta mudanças visíveis como limpeza e organização. Criou sala para acolhimento com cadeiras, TV, café e quadro informativo importantes na entrada da unidade. Salas estão iluminadas, porém não possuem ar condicionado e não possui acessibilidade. Banheiros limpos.</b></p>				
<p>Agosto/2015: Construção de nova unidade, em estrutura independente da escola, já está prevista. Das salas localizadas acima da unidade de saúde vêm ruídos que atrapalham as atividades desenvolvidas pelo posto. Sugere—se a instalação de isolamento acústico.</p>				

## MARCELINO

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Marcelino	Recepção considerada inadequada	30 dias	Pendente	Pendente*
Marcelino	Não possui Sala de acolhimento	60 dias	Pendente	Pendente*
Marcelino	Não possui Sala de Espera	60 dias	Pendente	Pendente*
Marcelino	Não possui Consultório de Enfermagem	60 dias	Pendente	Pendente*
Marcelino	Não possui Sala de Curativos	60 dias	Pendente	Pendente*
Marcelino	Não possui Sala de Procedimentos	60 dias	Pendente	Pendente*
Marcelino	Consultórios não possuem ventilação e são pequenos	60 dias	Pendente	Pendente*
Marcelino	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente	Resolvido
Marcelino	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º e foi considerada muito pequena	60 dias	Pendente	Resolvido
Marcelino	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Marcelino	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Marcelino	Não possui Sala de Reuniões	120 dias	Pendente	Pendente*
Marcelino	Banheiro para profissionais fora dos padrões	60 dias	Resolvido	Pendente*
Marcelino	Deposito de material de limpeza na Cozinha	30 dias	Resolvido	Resolvido
Marcelino	Não possui abrigo para resíduos sólidos	120 dias	Resolvido	Pendente*
Marcelino	Deposito de material de limpeza muito desorganizado	30 dias	Resolvido	Resolvido
Marcelino	Não possui Bebedouro	30 dias	Pendente	Resolvido
Marcelino	A unidade não possui Rede de Esgoto e Água potável	30 dias	Pendente	Resolvido
Marcelino	Unidade possui uma equipe ESF incompleta, sendo que não possui nenhum Agente Comunitário de Saúde	120 dias	Pendente	Pendente
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A Estrutura da unidade foi considerada muito ruim. A deficiência estrutural é evidente e isso dificulta o trabalho dos profissionais.				
<b>*Agosto/2015 - Projeto para reforma e ampliação em fase de aprovação.</b>				

### BRAGA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Braga	Faltam placas indicativas por área	30 dias	Resolvido	Resolvido
Braga	Faltam Armários	60 dias	Resolvido	Resolvido
Braga	Máquina de esterilização não atende demanda	60 dias	Resolvido	Resolvido
Braga	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º	60 dias	Resolvido	Resolvido
Braga	Falta Estetoscópio Infantil	60 dias	Resolvido	Resolvido
Braga	Oftalmonoscópio	60 dias	Resolvido	Resolvido
Braga	Deposito de material de limpeza na Cozinha	30 dias	Resolvido	Resolvido
Braga	Não possui abrigo para resíduos sólidos	120 dias	Resolvido	Resolvido
Braga	Deposito de material de limpeza muito desorganizado	30 dias	Resolvido	Resolvido
Braga	Não possui Bebedouro	30 dias	Resolvido	Resolvido
Braga	Unidade possui uma equipe ESF incompleta, sendo que possui apenas um Agente Comunitário de Saúde	120 dias	Pendente	Pendente
<b>OBSERVAÇÕES: I - A Unidade possui sede própria e sua estrutura foi considerada boa. Porém se faz necessário investir na ESF contratando mais Agentes Comunitários de Saúde</b>				
Novas observações:				
Falta registro no Ministério da Saúde para se tornar Estratégia Saúde da Família.				



### MORADIAS TREVISAN

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Trevisan	Recepção considerada boa, porém sem ventilação	30 dias	Resolvido	Resolvido
Trevisan	Sala de acolhimento pequena e inadequada	60 dias	Pendente	Resolvido*
Trevisan	Consultórios estão ruins, paredes adaptadas	60 dias	Pendente	Pendente
Trevisan	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente	Pendente
Trevisan	Não possui sala de procedimentos	120 dias	Pendente	Resolvido*
Trevisan	Unidade não possui acessibilidade (falta corrimão)	60 dias	Pendente	Pendente
Trevisan	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º e foi considerada muito pequena e falta prateleiras	60 dias	Resolvido	Resolvido
Trevisan	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Pendente	Pendente
Trevisan	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Trevisan	Não possui Sala de Reuniões	60 dias	Pendente	Pendente
Trevisan	Banheiros sem adaptações para portadores de deficientes ou locomoção	60 dias	Pendente	Pendente
Trevisan	Não possui abrigo para resíduos sólidos	120 dias	Pendente	Resolvido
Trevisan	Depósito de material de limpeza dentro da cozinha	30 dias	Pendente	Resolvido
Trevisan	Unidade possui duas equipes ESF, porém existe um déficit de ACS	120 dias	Pendente	Pendente
<p><b>*agosto/2015 – Segundo informações dadas aos auditores cívicos, a sala de acolhimento, que ocupa o mesmo espaço da sala de procedimentos, atende às necessidades. O correto é que esses ambientes sejam independentes. Os mesmos auditores registraram necessidade de manutenção nesse espaço.</b></p>				

### XINGU

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Xingu	Não possui Sala de acolhimento	60 dias	Pendente	Resolvido
Xingu	Não possui Sala de Espera	60 dias	Pendente	Resolvido
Xingu	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente	Resolvido
Xingu	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º	60 dias	Pendente	Resolvido
Xingu	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Xingu	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Xingu	Não possui Sala de Reuniões	120 dias	Pendente	Pendente
Xingu	Não possui Deposito de material de limpeza	30 dias	Pendente	Resolvido
Xingu	Não possui abrigo para resíduos sólidos	120 dias	Resolvido	Resolvido
Xingu	Falta material de limpeza	30 dias	Resolvido	Resolvido
Xingu	Unidade possui três equipes ESF incompletas, sendo que faltam Agente Comunitário de Saúde	120 dias	Resolvido	Resolvido

### FAXINA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Faxina	Bebedouros não funcionam adequadamente e não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Pendente	Resolvido
Faxina	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente	Resolvido
Faxina	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente	Resolvido
Faxina	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Faxina	Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Faxina	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza	60 dias	Resolvido	Resolvido
Faxina	Unidade não possui sala de expurgo.	90 dias	Resolvido	Resolvido
Faxina	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;	60 dias	Resolvido	Resolvido
Faxina	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Pendente	Resolvido
Faxina	Unidade não possui extintores de incêndio suficientes	30 dias	Pendente	Resolvido
Faxina	Faltam ventiladores/ar-condicionado; fotopolimerizador; insumos de procedimentos odontológicos;	60 dias	Resolvido	Resolvido
<b>Agosto/2015 – Faltam as marcações de chão para as áreas dos extintores</b>				

### CÓRREGO FUNDO

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Córrego Fundo	O abrigo para resíduos sólidos e depósito para material de limpeza faltam prateleiras.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Córrego Fundo	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido	Resolvido
Córrego Fundo	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Pendente	Resolvido
Córrego Fundo	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Córrego Fundo	Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos.	60 dias	Pendente	Resolvido
Córrego Fundo	Bebedouros não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Resolvido	Resolvido
Córrego Fundo	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente	Resolvido
Córrego Fundo	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Pendente	Resolvido
Córrego Fundo	Na Unidade falta agente comunitário de saúde e enfermeiro. A unidade só atende (segunda, quarta e sexta). A equipe é remanejada para atender outro bairro.	90 dias	Pendente	Resolvido
Córrego Fundo	Possui apenas um odontólogo que trabalha apenas 20 horas por semana. Pois também é remanejado para outro bairro.	90 dias	Resolvido	Resolvido
Córrego Fundo	Falta organização dos materiais de limpeza bem e medicamentos.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Córrego Fundo	Faltam extintores	90 dias	Nova pendência	Pendente
Córrego Fundo	*Bebedouro não funciona	60 dias	Nova pendência	Resolvido
<b>OBS:</b>				

### CONTENDA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Contenda	Espaço físico muito pequeno para comportar as equipes, necessita ampliação.	120 dias	Resolvido	Resolvido
Contenda	Não há proteção nas portas e janelas da farmácia que impeça a entrada de vetores (roedores e insetos)	60 dias	Resolvido	Resolvido
Contenda	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Contenda	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Contenda	Unidade possui acessibilidade para cadeirantes, porém necessita de reparos.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Contenda	Bebedouros não possuem copos descartáveis para os usuários	30 dias	Resolvido	Resolvido
Contenda	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Contenda	Sala de vacina não possui ar-condicionado	60 dias	Resolvido	Resolvido
Contenda	Na Unidade faltam pelo menos 04 ACS para atender a demanda de usuários.	90 dias	Pendente	Resolvido
Contenda	Há apenas 01 auto-clave porém esta não atende demanda. Não tem lanterna clínica.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Contenda	Falta organização dos materiais de limpeza bem e medicamentos.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Contenda	Faltam vacinas	30 dias	Nova pendência	Resolvido
Contenda	Faltam extintores	60 dias	Nova pendência	Pendente
<b>OBS:</b>				

### CIDADE JARDIM

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Cidade Jardins	Espaço físico muito pequeno para comportar as equipes, necessita ampliação.	120 dias	Pendente	Pendente
Cidade Jardins	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente	Resolvido
Cidade Jardins	Não há sala de atendimento por isso é feito no corredor	120 dias	Pendente	Pendente
Cidade Jardins	Vacina/Curativo/Inalação são feitos na mesma sala	60 dias	Pendente	Pendente
Cidade Jardins	Caixas de medicamentos são armazenados no chão	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cidade Jardins	Unidade possui apenas 01 sanitário para profissionais e usuários	90 dias	Pendente	Pendente
Cidade Jardins	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Cidade Jardins	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cidade Jardins	Almoxarife não está organizado	30 dias	Resolvido	Resolvido
Cidade Jardins	Na Unidade falta pelo menos 10 ACS para atender a demanda de usuários.	30 dias	Pendente	Pendente
Cidade Jardins	Unidade não possui autoclave	60 dias	Resolvido	Resolvido
Cidade Jardins	As equipes cobrem duas regiões sem cadastro: Boneca do Iguazu e Santos Dumont II. Estratégia precisa ser revista para comportar áreas descobertas.	120 dias	Pendente	Pendente
Cidade Jardins	Falta material de limpeza.	30 dias	Pendente	Resolvido
Cidade Jardins	Falta vacina ABCG	30 dias	Nova pendência	Resolvido
<b>OBS: Segundo informações dos profissionais, faltam pelo menos 20 ACS para comportar a demanda da região.</b>				
<b>Novas observações:</b>				
Lixo comum e lixo contaminado no mesmo ambiente				
Falta copo descartável				
Gabinete do computador está no chão e perto do lavatório				
Falta papel higiênico, porta sabonete e álcool				
Falta pessoal				

### MURICI

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Murici	Unidade não possui sala de vacinas, curativos e procedimentos separados.	90 dias	Resolvido	Resolvido
Murici	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente	Resolvido
Murici	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente	Resolvido
Murici	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Murici	Sanitários não possuem porta-papel, sabonete líquido e lixeiras com pedal.	30 dias	Pendente	Resolvido
Murici	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;	60 dias	Resolvido	Resolvido
Murici	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Murici	A unidade não tem controle sobre o número de cadastrados por não ter agentes comunitários de saúde.	60 dias	Pendente	Pendente
Murici	Falta segurança durante o dia.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Murici	Segundo usuários os agentes de saúde da região não fazem visitas mensais às residências, logo, os usuários não os conhecem;	60 dias	Pendente	Pendente
Murici	Não possui escala de profissionais visível.	30 dias	Resolvido	Resolvido
<b>OBS: Em frente à Unidade a rua não é asfaltada e isso dificulta a limpeza permanente do posto</b>				
<b>Agosto/2015 – Unidade ainda não é cadastrada no Ministério da Saúde como ESF, apenas como unidade básica</b>				

### CAMPO LARGO DA ROSEIRA

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Campo Largo da Roseira	Espaço físico muito pequeno para comportar as equipes, necessita ampliação.	120 dias	Pendente	Pendente
Campo Largo da Roseira	Unidade não possui sala de acolhimento.	90 dias	Pendente	Pendente
Campo Largo da Roseira	Consultório de enfermagem, sala de procedimento e sala de curativos funcionam em sala única. Necessita urgentemente desmembramento.	90 dias	Pendente	Pendente
Campo Largo da Roseira	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente	Pendente
Campo Largo da Roseira	Unidade não possui abrigo para resíduos sólido.	30 dias	Pendente	Pendente
Campo Largo da Roseira	Unidade não possui consultório com sanitário	60 dias	Pendente	Pendente
Campo Largo da Roseira	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Campo Largo da Roseira	Na sala de curativos não há cortina que impeça a incidência do sol.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Campo Largo da Roseira	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Campo Largo da Roseira	Espaço físico inadequado, improvisado e mal adaptado de acordo com a necessidade.	120 dias	Pendente	Pendente
Campo Largo da Roseira	Faltam alguns medicamentos na farmácia.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Campo Largo da Roseira	Falta material básico de trabalho para os profissionais.	30 dias	Resolvido	Resolvido
Campo largo da Roseira	Há apenas uma equipe para atender a demanda, mas necessitaria de pelo menos 3 equipes	60 dias	Pendente	Pendente
<b>OBS: Espaço físico não comporta mais que uma equipe.</b>				







### MALHADA



Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Malhada	Unidade necessita de reforma e ampliação urgente	120 dias	Pendente	Pendente
Malhada	Cozinha, estoque de produtos (inclusive os de limpeza), vestuário e almoxarifado funcionam todos no mesmo ambiente.	120 dias	Pendente	Pendente
Malhada	Sala de procedimento, acolhimento, enfermagem e sala de curativos funcionam em sala única. Necessita urgentemente desmembramento.	120 dias	Pendente	Pendente
Malhada	Apesar de boas condições, os banheiros são compartilhados por homens e mulheres.	60 dias	Pendente	Pendente
Malhada	Por falta de espaço, vários objetos são guardados na sala de odontologia, como biombo e cadeiras de rodas.	120 dias	Pendente	Pendente
Malhada	Não há uma sala própria para o coordenador que trabalha no mesmo local da farmácia.	60 dias	Pendente	Pendente
Malhada	Sala de vacina não possui ar-condicionado	30 dias	Pendente	Pendente
Malhada	Farmácia não possui ar-condicionado, não possui termômetro/termostato que indique a temperatura ambiente em 25º.	60 dias	Pendente	Pendente
Malhada	Em toda a Unidade faltam lixeiras com pedais para evitar o contato direto com os resíduos	30 dias	Resolvido	Resolvido
Malhada	Extintores de incêndio não se ficam em locais apropriados	30 dias	Pendente	Resolvido
Malhada	Unidade não possui abrigo para resíduos sólidos nem depósito para material de limpeza	60 dias	Pendente	Resolvido
Malhada	Unidade não possui cadeiras ou bancos de espera suficientes/adequados;	60 dias	Resolvido	Resolvido
Malhada	Unidade não possui acessibilidade para cadeirantes	60 dias	Pendente	Resolvido
Malhada	Na Unidade falta: Mesa para exame ginecológico; termômetro clínico e com cabo extensor ou linear.	60 dias	Resolvido	Resolvido
Malhada	Não possui escala de profissionais visível.	30 dias	Resolvido	Resolvido
<b>OBS:</b>				

### CASTELHANO

Posto de Saúde	Achados	Prazo	Situação abril 2015	Situação agosto 2015
Castelhano	Segundo usuários há dentista apenas 01 vez a cada 15 dias	60 dias	Resolvido	Pendente
Castelhano	Não tem telefone nem internet; estrutura precária	60 dias	Pendente	Pendente
Castelhano	Na UBS não tem coordenador. É a zeladora que faz esse papel	30 dias	Pendente	Resolvido
Castelhano	Unidade suja com manutenção deficiente	30 dias	Pendente	Resolvido
Castelhano	Faltam medicamentos	30 dias	Pendente	Resolvido
Castelhano	Há muita demora na entrega de exames laboratoriais	90 dias	Pendente	Resolvido
Castelhano	Não tem balança para adultos	30 dias	Nova pendência	Resolvido
Castelhano	Não possui ACS	60 dias	Nova pendência	Pendente
<b>Novas observações:</b>				
<b>Unidade não possui bebedouro nem copos descartáveis</b>				

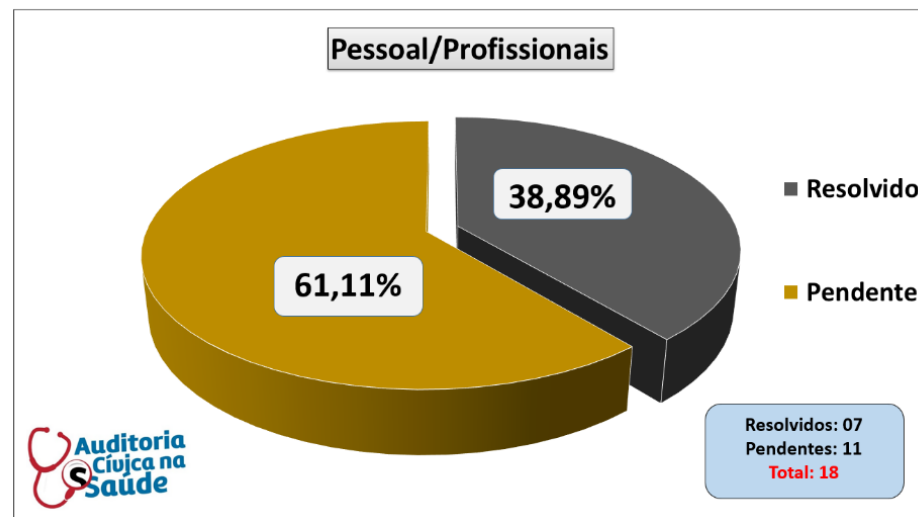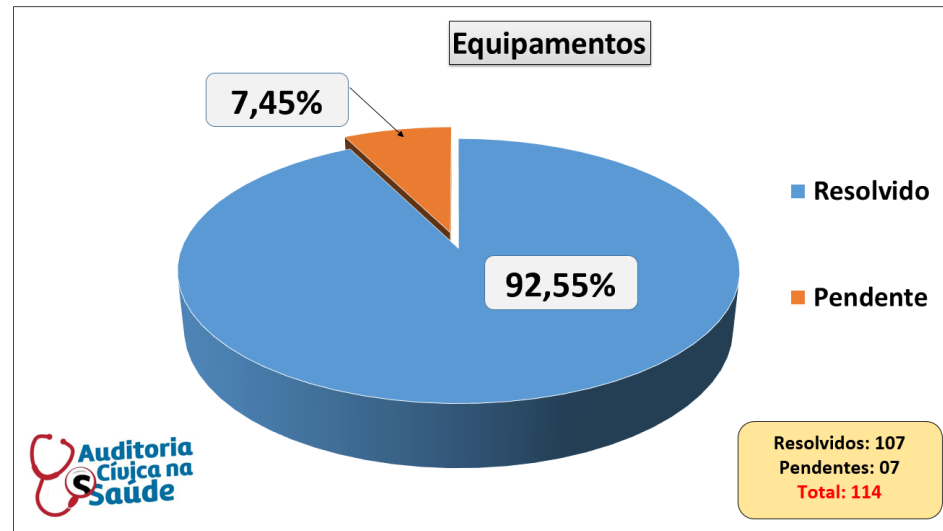

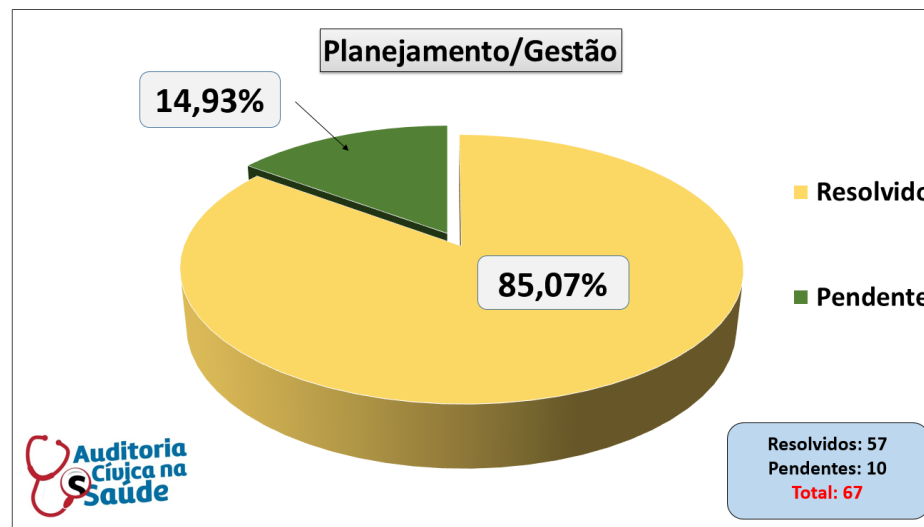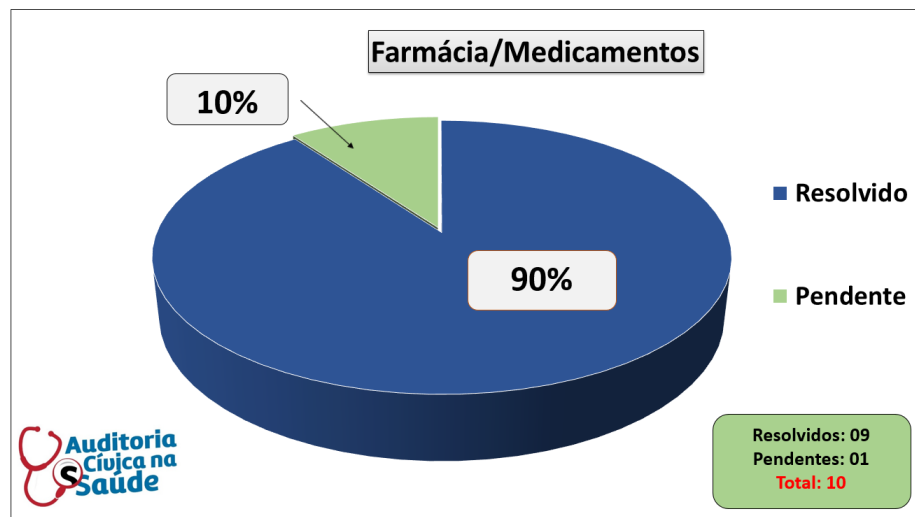

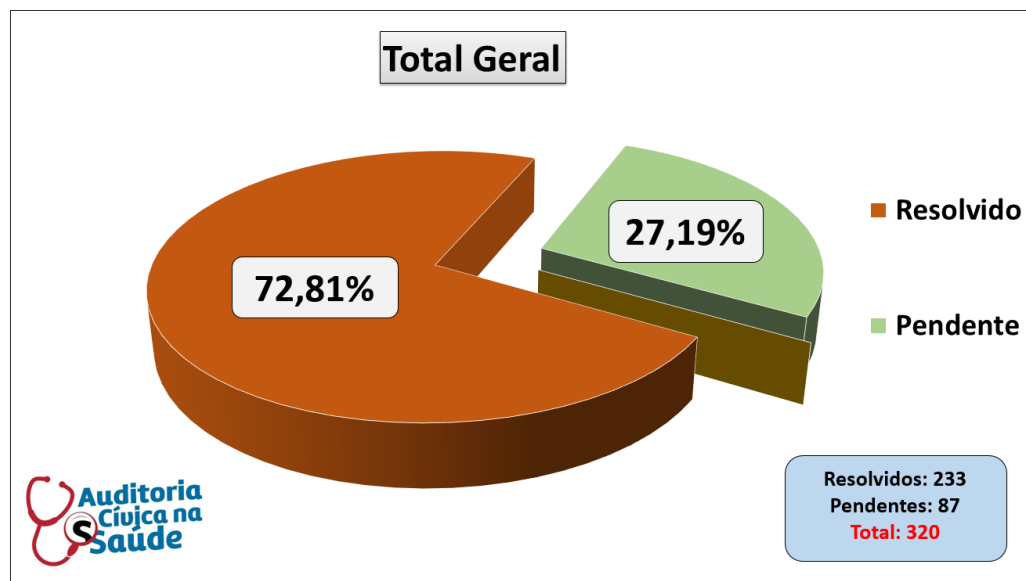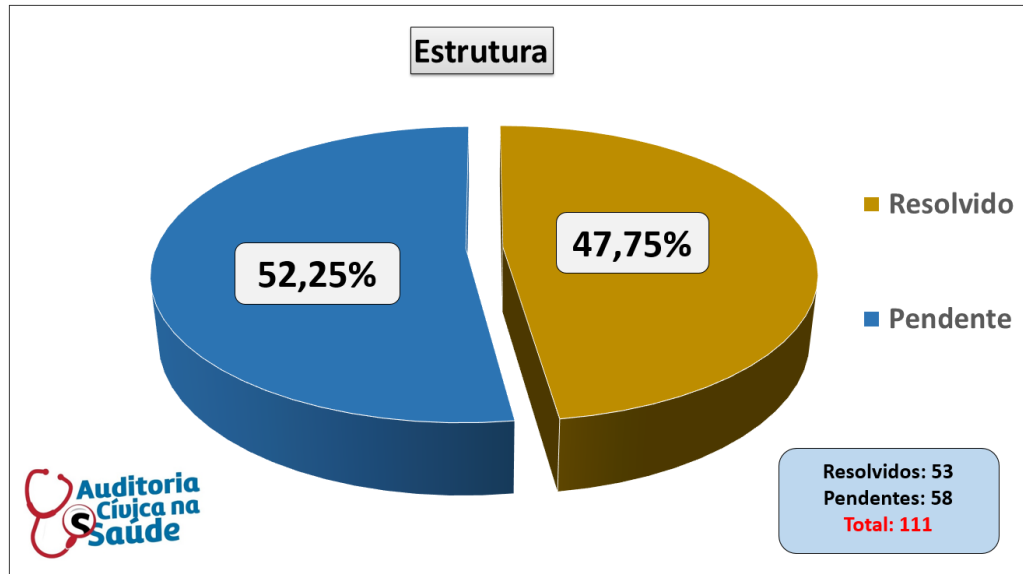

## AVALIAÇÃO DAS VISITAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE E OUTRAS OBSERVAÇÕES

Em retorno realizado nas Unidades de Saúde de São José do Pinhais no dia 27 de agosto de 2015, os auditores cívicos da sociedade civil organizada constataram muitas melhorias em relação às condições encontradas durante a primeira visita em outubro de 2014.

Essas melhorias se devem à atenção que os gestores locais deram ao relatório apresentado, mobilizando os coordenadores das unidades e se prontificando a realizar melhorias nas estruturas, nos atendimentos e nas logísticas. Nas entrevistas muitos usuários expressaram sua satisfação com a melhora significativa. Os profissionais da área de saúde também manifestaram seu apoio. A percepção de que são reconhecidos pela população e participantes ativos das melhorias realizadas, motiva sua atuação no cumprimento de sua missão.

(\*) Alguns problemas estruturais ainda persistem pois temos ciência de que são problemas advindos de muitos anos de descaso e falta de gestão para com tal política pública, logo são problemas que serão resolvidos a médio e longo prazo. Alguns desses casos referem-se a reforma e ampliação das estruturas bem como aquisição de equipamentos que requerem licitação para que se cumpra a lei 8.666; tais processos estão em análise e outros em andamento segundo a representante da SMS e, tão logo seja dado prosseguimento gradativo, a SMS se compromete a informar a sociedade para que sejam todos acompanhados e fiscalizados.

Vale ressaltar a cordialidade e a disposição em prestar informações dos profissionais que acompanharam as equipes, permitindo acesso a todos as salas de cada unidade.

São José dos Pinhais, 28 de agosto de 2015.

---

Everton Kischlat  
Diretor IFC

---

Jamil D'Ávila  
Secr. Geral da Força Sindical

---

Gláucio R. Dias  
Coord. Comunic. Imprensa Força Sindical